

LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm
mit 50mm Polyestervlies

Aufbauhöhe 133mm

Lignotrend GmbH & Co KG

Messung der Schallabsorption im Hallraum gemäß
DIN EN ISO 354

Prüfbericht Nr. BAE 18-311-11

Auftraggeber:	Lignotrend GmbH & Co KG Landstraße 25 79809 Weilheim-Bannholz
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) Bernd Fiedler
Prüfdatum:	23.05.2018
Berichtsdatum:	04.06.2018
Berichtsumfang:	insgesamt 12 Seiten davon 5 Seiten Textteil, 2 Seiten Anlage A 3 Seiten Anlage B 1 Seite Anlage C 1 Seite Anlage D

Inhaltsverzeichnis:

1. Aufgabenstellung.....	3
2. Prüfobjekt und Messbedingungen	3
3. Durchführung der Messung	4
4. Messergebnisse	5
5. Abschließende Bemerkung	5

Anlage A: Prüfzeugnisse	A01-A02
Anlage B: Fotos und Zeichnungen	B01-B03
Anlage C: Tabellen	C01
Anlage D: Prüfmittel	D01

1. Aufgabenstellung

Im Auftrag der Firma Lignotrend GmbH & Co KG ist die Schallabsorption des Produktes „LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm“, nach ISO 354 zu bestimmen.

2. Prüfobjekt und Messbedingungen

Das Prüfmaterial wurde am 23.05.2018 durch Mitarbeiter der Firma Lignotrend im Prüfstand aufgebaut.

Zur Montage wurde ein umlaufender, ca. 20 mm dicker Umfassungsrahmen aus einer Mehrschichtplatte eingesetzt.

Die zu prüfenden Module wurden stumpf gestoßen verlegt.

Der Prüfaufbau wurde als Typ E nach Anhang B.4 zu DIN EN ISO 354 erstellt.

Der geprüfte Aufbau war wie folgt (Aufbau von oben nach unten):

Aufbau:	„LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm“
33 mm	Akustikmodul Sichtseite: geschlitzt Schlitzbreite: 4mm, Schlitzabstand: 20mm, freier Querschnitt: 16,67% Querlage zu 72% mit Holzweicherfaser Gutex Thermosafe, d = 20mm Strömungswiderstand: 100 kPa*s/m ²
50 mm	Bedämpfung aus Polyestervlies Fa. Sandler, Typ Fibercomfort 3140, 900g/m ² , d = 50mm Strömungswiderstand > 5kPa*s/m ²
50 mm	Tragkonstruktion Distanzhalter U*psi F (100mm x 60mm) im Raster 625mm Hallraumboden
133 mm	Gesamtaufbauhöhe

Fugen zwischen Umfassungsrahmen und Platten sowie zwischen Umfassungsrahmen und Hallraumboden wurden luftdicht abgeklebt. Die sechs Einzelelemente im Format 2940mm x 625mm wurden stumpf gestoßen. Die Bedämpfung wurde auf Estrichmatten mit einer Maschenweite von ca. 50/50mm aufgelegt.

Die Prüffläche betrug 11,03m².

Einzelheiten zu der geprüften Konstruktion zeigen die Fotos in Anlage B.

3. Durchführung der Messung

Die Messung wurde nach DIN EN ISO 354 „Messung der Schallabsorption in Hallräumen“, Ausgabe 2003, durchgeführt und ausgewertet. Die Messung fand am 23.05.2018 im Hallraum der Fa. BAE Fiedler in Wächtersbach statt. Der Hallraum weist ein Volumen von 204,6m³ auf. Die Grundfläche beträgt 46,6m². Die Gesamtraumoberfläche beträgt 209,3m².

Es wurden insgesamt 12 Messungen an 6 Mikrofonstandorten und 2 Lautsprecherpositionen durchgeführt.

Zur Erhöhung der Diffusität sind 7 Diffusoren mit einem Flächenanteil von 1,25m² bis 3,1m² unregelmäßig in den Hallraum verteilt, gekrümmt aufgehängt. Die Gesamtoberfläche der Diffusoren beträgt ca. 19,38m²

Als Prüfsignal wurde rosa Rauschen verwendet.

Die klimatischen Verhältnisse bei den Messungen sind dem Prüfzeugnis, Anlage A, zu entnehmen.

Die Nachhallzeiten mit und ohne Probe sind der Anlage C zu entnehmen.

Für die Messungen wurden die in der Anlage D aufgeführten Prüfmittel verwendet.

4. Messergebnisse

Die Messergebnisse sind in den Anlagen A in den Prüfzeugnissen dargestellt.

Zusätzlich zu den Schallabsorptionsgraden α_s in den einzelnen Terzbändern sind die aus diesen berechneten praktischen Schallabsorptionsgrade α_p in Oktavbändern angegeben.

Aus den praktischen Schallabsorptionsgraden α_p von 250 Hz bis 4000 Hz wird der bewertete Schallabsorptionsgrad α_w als Einzahlangabe ermittelt.

Der praktische und der bewertete Schallabsorptionsgrad wurden nach DIN EN ISO 11654 „Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden, Bewertung der Schallabsorption“, Ausgabe Juli 1997, berechnet.

Weiterhin wird in der Anlage A01 der NRC (noise reduction coefficient) sowie der SAA (sound absorption average) Wert als Einzahlangabe entsprechend der ASTM C 423-09a:2009 angegeben.

5. Abschließende Bemerkung

Dieser Prüfbericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der schriftlichen Zustimmung durch BAE Fiedler.



Dipl.-Ing. (FH) Bernd Fiedler
Beratender Ingenieur

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003




Messung der Schallabsorption im Hallraum

Büro für Akustik & Engineering

Auftraggeber: Lignotrend GmbH & Co KG **Prüfdatum:** 23.05.2018
Aufbau: von oben nach unten:
 LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm, Plattenformat: 2940mm x 625mm
 Querlage zu 72% mit Holzweichfaserplatte Gutex Thermosafe Typ B, d = 20mm
 50mm Dämmung, Polyestervlies, d = 50mm
 50mm Luftraum, unbedämpft
 Umfassungsrahmen aus 20mm Mehrschichtplatte
 Hallraumboden
 Gesamtaufbauhöhe: 133mm
Objekt: LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm
 mit Bedämpfung Holzweichfaserplatte Gutex Thermosafe Typ B, Fa. GUTEX, d = 20mm, WLG 037
 zusätzliche Hohlraumbedämpfung aus 50mm Polyestervlies, Fa. Sandler, Typ Fibercomfort 3140, 900g/m²

Fläche des Prüfmateri-als:	11,03 m ²	Hallraum leer:		Hallraum mit Prüfobjekt:	
Volumen des Hallraums:	204,6 m ³	Relative Luftfeuchtigkeit:	49,0 %	Relative Luftfeuchtigkeit:	54,0 %
		Temperatur:	22,4 °C	Temperatur:	22,6 °C
		Luftdruck	101,9 kPa	Luftdruck	102,0 kPa

Frequenz f [Hz]	α_s
100	0,39
125	0,54
160	0,76
200	0,76
250	0,78
315	0,83
400	0,78
500	0,79
630	0,83
800	0,85
1000	0,93
1250	0,95
1600	0,93
2000	0,84
2500	0,75
3150	0,67
4000	0,62
5000	0,55

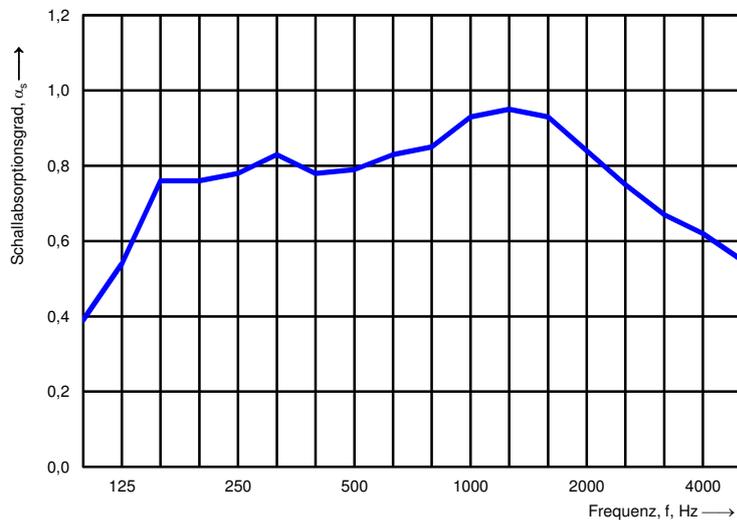

Einzahlbewertung NRC und SAA gemäß ASTM C423	
NRC:	0,85
SAA:	0,84

Name des Prüfinstituts: BAE Fiedler - Büro für Akustik & Engineering

Nr. des Prüfberichtes: BAE 18-311-11

Anlage A01

Datum 04.06.2018

B. Fiedler

Unterschrift Dipl.-Ing. (FH) Bernd Fiedler



Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654



Messung der Schallabsorption im Hallraum

Büro für Akustik & Engineering

Auftraggeber: Lignotrend GmbH & Co KG

Prüfdatum: 23.05.2018

Aufbau:

von oben nach unten:

LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm, Plattenformat: 2940mm x 625mm

Querlage zu 72% mit Holzweichfaserplatte Gutex Thermosafe Typ B, d = 20mm

50mm Dämmung, Polyestervlies, d = 50mm

50mm Luftraum, unbedämpft

Umfassungsrahmen aus 20mm Mehrschichtplatte

Hallraumboden

Gesamtaufbauhöhe: 133mm

Objekt:

LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm

mit Bedämpfung Holzweichfaserplatte Gutex Thermosafe Typ B, Fa. GUTEX, d = 20mm, WLГ 037

zusätzliche Hohlraumbedämpfung aus 50mm Polyestervlies, Fa. Sandler, Typ Fibercomfort 3140, 900g/m²


Relative Luftfeuchtigkeit: 49 %

Temperatur: 22,4 °C

Fläche des Prüfmateri als: 11,03 m²

Volumen des Hallraums: 204,6 m³

Frequenz f [Hz]	α_p
125	0,55
250	0,80
500	0,80
1000	0,90
2000	0,85
4000	0,60

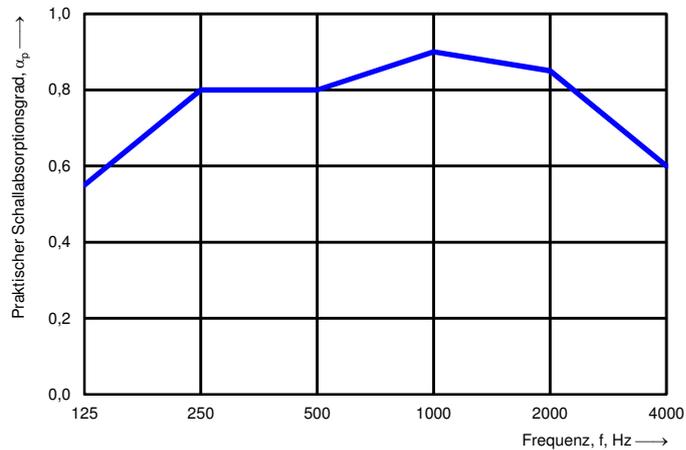

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
 $\alpha_w = 0,80$
Absorberklasse: B



Name des Prüfinstituts: B. BAE Fiedler - Büro für Akustik & Engineering

Nr. des Prüfberichtes: BAE 18-311-11

Anlage A02

Datum: 04.06.2018

Unterschrift: Dipl.-Ing. (FH) Bernd Fiedler

„LIGNO Akustik light 3S-33 A70G, Profil 625-20-4, d = 33mm“
mit 50mm Bedämpfung

Bild 1: Rahmen mit Tragkonstruktion, Estrichmatte und Bedämpfung

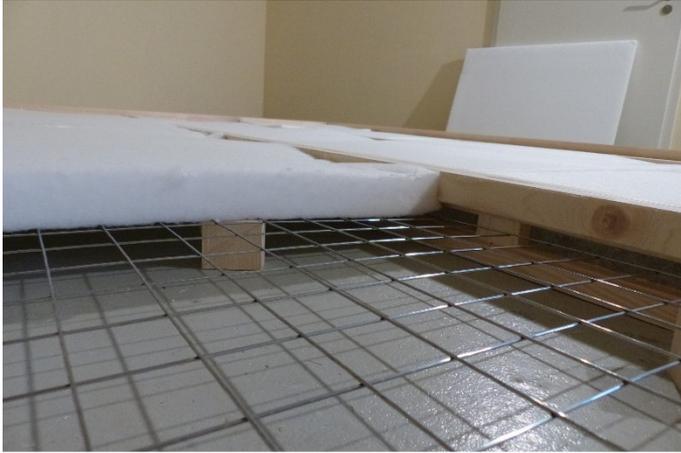


Bild 2: Gesamtansicht



Bild 3: Detailansicht Oberfläche



Bild 4: Grundriss Hallraum mit Rahmen


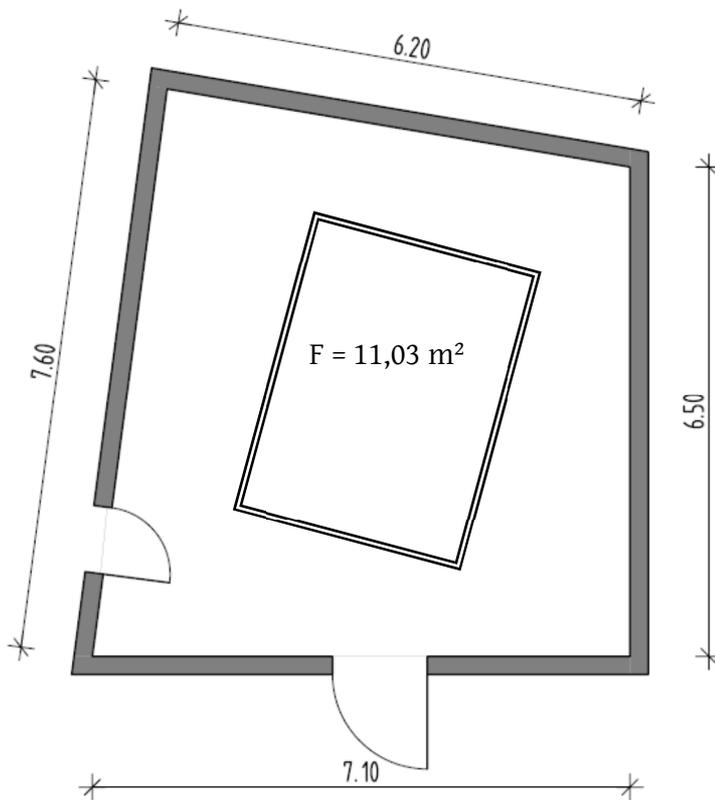


Bild 5: Prüfaufbau (Herstellerangabe)


Querschnitt

M 1:5

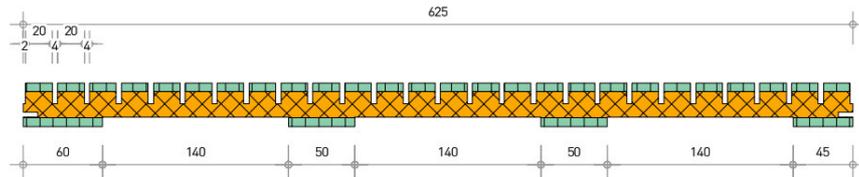


Längsschnitt

M 1:10

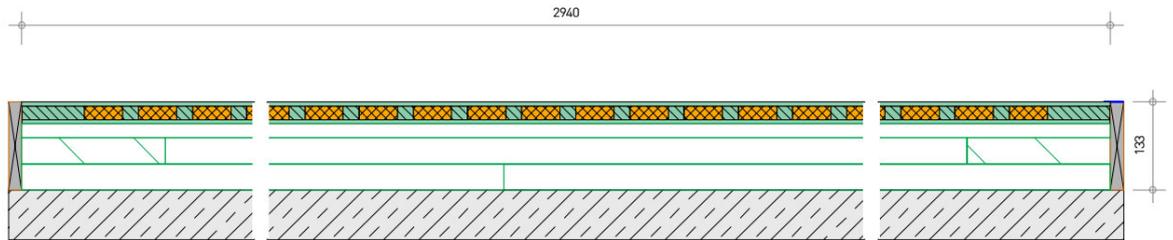

Schnitt 1:10 (Prinzip)

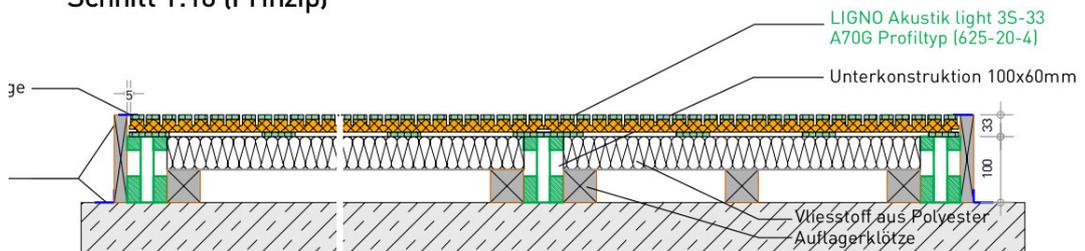

Frequenz [Hz]	T1 ohne Probe [s]	T2 mit Probe [s]
100	8,74	4,10
125	8,27	3,30
160	7,92	2,62
200	7,91	2,63
250	7,13	2,48
315	6,50	2,32
400	6,17	2,35
500	6,40	2,37
630	6,65	2,32
800	6,54	2,28
1000	6,26	2,12
1250	5,62	2,01
1600	5,07	1,96
2000	4,64	2,02
2500	4,18	2,05
3150	3,61	2,02
4000	2,97	1,88
5000	2,36	1,70

Prüfmittel

Bezeichnung	Hersteller	Typ	Serien-Nr.
Schallpegelanalysator	Norsonic	Typ 140	1403383
Mikrofon	Behringer	ECM 8000	0902332118
Mikrofon	Behringer	ECM 8000	0903089118
Mikrofon	Behringer	ECM 8000	0903083118
Mikrofon	Behringer	ECM 8000	0903086118
Mikrofon	Behringer	ECM 8000	0903079118
Mikrofon	Behringer	ECM 8000	0903084118
Zonemixer	Behringer	ZMX 8210	
Leistungsverstärker	Crown	Typ Xti 1000	8001517519
Dodekaeder	Norsonic	Typ Nor229	35001
Software	Norsonic	Nor-Build	719